

家庭用LPガス警報器 カナリヤ™



型式 KTS-P105



型式 KTS-P105D
(コードレスタイプ)



初期遅延時間の大幅短縮
誤報警報時のブザー停止機能
交換期限お知らせ機能
エコマーク認定品



■初期遅延時間の大幅短縮

通電後、約5秒後に作業点検が可能になりました。
従来品60秒⇒約5秒

■誤警報時の警報ブザー停止機能

スプレー式殺虫剤等を警報器に吹きかけ、警報器が鳴った場合でも、警報停止スイッチにより約1分間警報を止めることができます。

■交換期限切れお知らせ機能

交換期限超過を防止するため、約6年後に表示灯がゆっくり赤色点滅します。

■コードレスタイプ

直接コンセントに付けることができ、取付簡単です。
(金具やコードが不要です。) 型式 KTS-P105D


■エコマーク認定商品

待機時「0.8W」の省エネ設計により、エコマーク認定されています。
(認定番号:09139003)


仕様	
型式	KTS-P105 KTS-P105D
検知方式	接触燃焼式
対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	LPガスの爆発下限界※の1/100～1/4
警報方式	赤LED点滅、ブザー断続鳴動
故障お知らせ	赤LED速い点滅+警報器「ピッピッピ」(1分毎)
交換期限お知らせ	赤LED遅い点滅
使用温度範囲	-10℃～40℃
取付方法	取付版による壁掛け式 コンセントへの差し込み方式
電源	定格電圧AC100V、定格周波数50/60Hz共用
消費電力	監視時約0.8W(エコマーク商品)、警報時約0.9W
電源コード長	2.5m -
寸法	高さ78×幅62×奥行31(mm) 高さ62×幅78×奥行35(mm)
質量	約195g 約115g

※爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

外観図

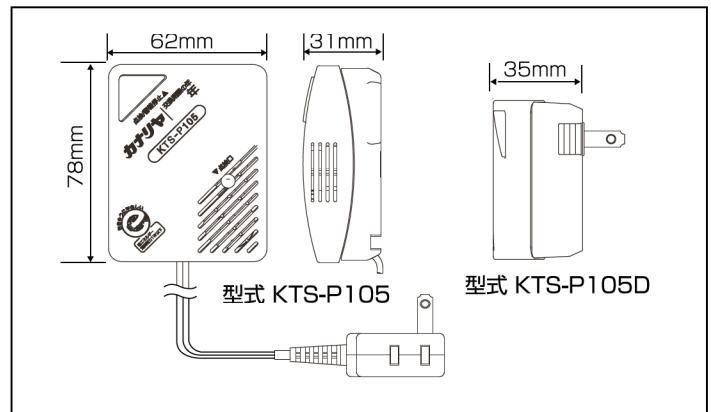

取付位置

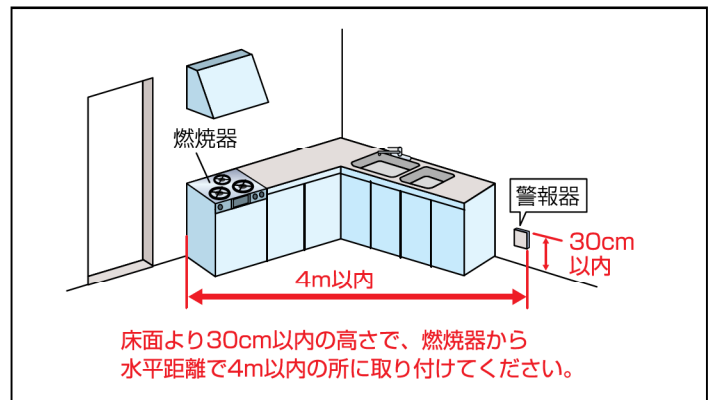

警報器の交換期限は5年です。本体の交換期限表示にしたがって新品と交換してください。

azbil アズビル金門株式会社
〒170-0004 東京都豊島区北大塚一丁目14番3号
URL: <https://ak.azbil.com/>

製品に関するお問い合わせ

製品サポートセンター 0800-222-3322 (通話無料)

受付時間:10:00～12:00 13:00～17:00

(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

最寄りの支店・営業所の電話番号は、
アズビル金門株式会社ホームページ企業情報の事業所所在地にてご案内しております。