

azbil

アズビル金門株式会社

家庭用LPガス警報器

カナリヤ

KTS-P105



KTS-P105



KTS-P105D



初期遅延時間の大幅短縮

誤報警報時のブザー停止機能

交換期限お知らせ機能

コードレスタイプ (KTS-P105D)

エコマーク認定品



■初期遅延時間の大幅短縮

通電後、約5秒後に作業点検が可能になりました。
従来品60秒⇒約5秒

■誤警報時の警報ブザー停止機能

スプレー式殺虫剤等を警報機に吹きかけ、警報機が鳴った場合でも、警報停止スイッチにより約1分間警報を止めることができます。

■交換期限切れお知らせ機能

交換期限超過を防止するため、約6年後に表示灯がゆっくり赤色点滅します。

■コードレスタイプ KTS-P105D

直接コンセントに付けることができ、取付簡単です。
(金具やコードが不要です。)


■エコマーク認定商品

待機時「0.8W」の省エネ設計により、エコマーク認定されています。
(認定番号:09139003)


仕様	KTS-P105	KTS-P105D
検知方式	接触燃焼式	
対象ガス	LPガス	
警報ガス濃度	LPガスの爆発下限界※の1/100~1/4	
警報方式	赤LED点滅、ブザー断続鳴動	
故障お知らせ	赤LED速い点滅+警報機「ピッピッピ」(1分毎)	
交換期限お知らせ	赤LED遅い点滅	
使用温度範囲	-10℃~40℃	
取付方法	取付版による壁掛け式	コンセントへの差し込み方式
電源	定格電圧AC100V、定格周波数50/60Hz共用	
消費電力	監視時約0.8W(エコマーク商品)、警報時約0.9W	
電源コード長	2.5m	-
寸法	高さ78×幅62×奥行31(mm)	高さ62×幅78×奥行35(mm)
質量	約195g	約115g

※爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

外観図

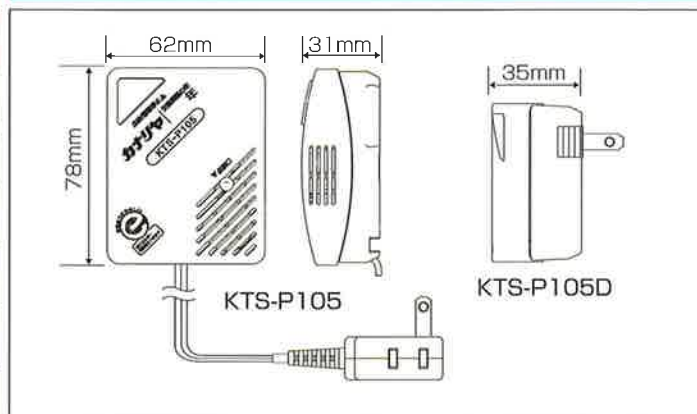

取付位置

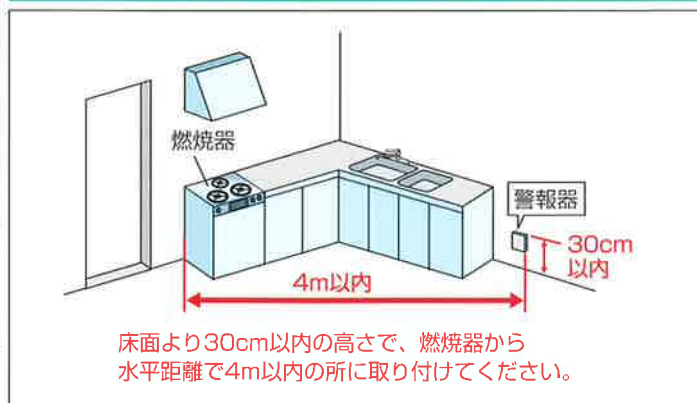

床面より30cm以内の高さで、燃焼器から水平距離で4m以内の所に取り付けてください。

警報機の交換期限は5年です。本体の交換期限表示にしたがって新品と交換してください。

販売元

azbil アズビル金門株式会社 東京都豊島区北大塚1-14-3 URL: <http://ak.azbil.com/>



北海道支店	TEL:011-783-0505	東北支店	TEL:022-227-1535	東京支社	TEL:03-5980-5032	中四国支店	TEL:082-263-1971
釧路営業所	TEL:0154-24-3111	北東北営業所	TEL:019-625-2094	千葉営業所	TEL:043-201-7271	岡山営業所	TEL:086-241-8511
北関東支店	TEL:0277-46-2271	青森営業所	TEL:017-742-4379	長野営業所	TEL:026-295-2001	四国営業所	TEL:087-861-2330
新潟営業所	TEL:025-285-5131	秋田営業所	TEL:018-896-5980	神奈川営業所	TEL:046-233-1725	九州支店	TEL:092-633-2811
中部支店	TEL:054-254-2055	福島営業所	TEL:024-545-3411	大阪支店	TEL:06-4308-8508	鹿児島営業所	TEL:099-268-1266
名古屋営業所	TEL:052-339-0336			北陸営業所	TEL:076-232-5610	沖縄営業所	TEL:098-867-4855

●このカタログに掲載されている内容は'13年9月現在のものです。本仕様は性能向上のため断りなく変更することがあります。

G0002KO1309(1)