




出力信号変換器

製品仕様書

型式 OC-3M

新コスモス電機株式会社

改訂番号	3	出力信号変換器 製品仕様書		登録No.LCS4-004		
作成日	1981年11月05日			承認	確認	作成
改訂日	2004年4月13日					
新コスモス電機株式会社	型式	OC-3M (都市ガス用、LPガス用)				

入力信号 2段階有電圧2線式及び3段階有電圧2線式
 (監視時 DC6V、ガス漏れ警報時 DC12V、不完全燃焼警報時 DC18V)

適合警報器 有電圧出力型警報器 (DC0-6-12V又はDC0-6-12-18V)

出力信号 無電圧1a接点、自動復帰式
 (接点容量10W、100V、0.5A最大、抵抗負荷)

出力遅延時間 都市ガス……………約45秒
 LPガス……………約35秒

接続方法 入力：2Pコネクタ接続
 出力：2芯リード線


使用温度範囲 -10℃～+50℃



質量 約55g

寸法 W39×H49×D19mm (突起部分は含まない)

その他 エポキシモールド型
 隠ぺい配線用

付属品 コネクタ (雌) 1

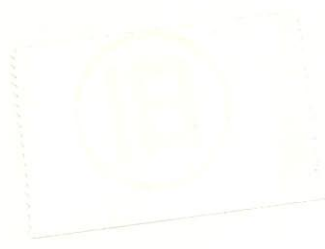

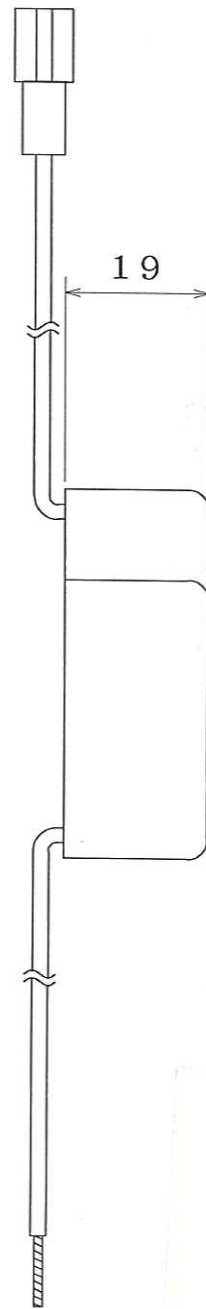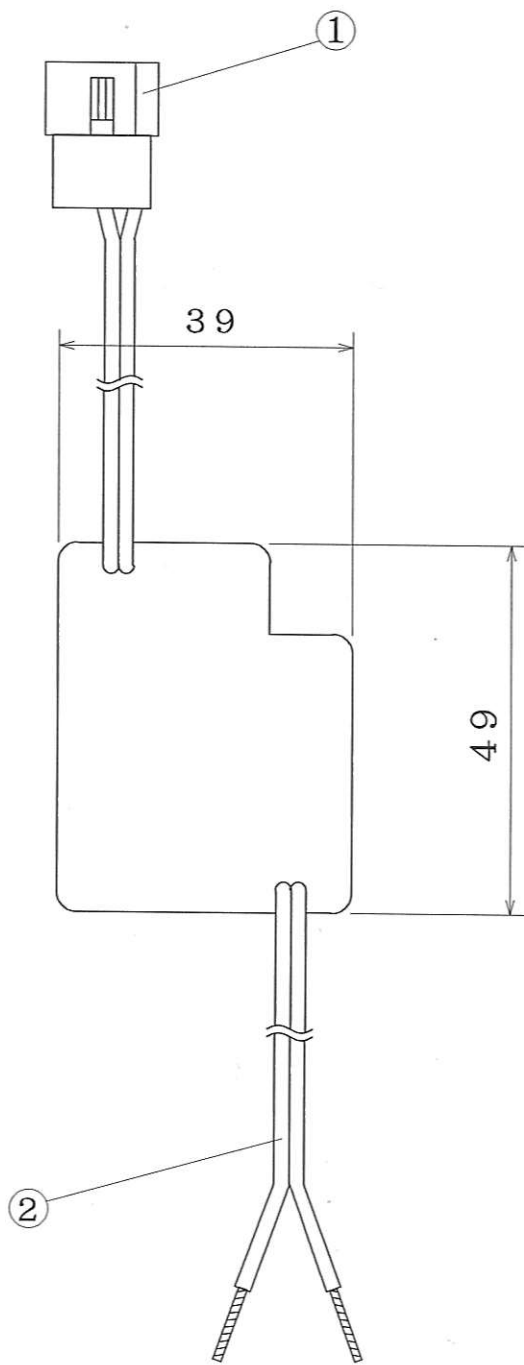

2	出力信号線	
1	2Pコネクタ	入力信号用 (白⊕、灰⊖)
番号	名称	備考

		承認 [APPROVED] Y. MATSUBARA	機種名 [MODEL] OC-3M
		確認 [CHECKED] M. HAYAKAWA	題名 [TITLE] 外観図
△2		設計 [DESIGN] K. KURASAWA	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
△1	96.10.14 全面書換	倉澤	単位 UNIT mm
△0	82.11.4 作成	廣兼	尺 度 SCALE 1/1
		作成 [DRAWN] K. KURASAWA	図番 [DRAWING. No.] X-0766
		日付 [DATE] 1996. 10. 14	