


## L P ガス用警報器 仕様書

品 名	外部出力付きLPガス警報器		
代表型式	KTS-P110、 KTS-P110(S)		
詳細型式	KTS-P110A、KTS-P110A(S)		
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)		
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/4以下		
検知方式	接触燃焼式		
警報方式	即時警報型自動復帰式		
表示ランプ	赤色ランプ：即時点滅		
警報音	電子ブザー断続鳴動：即時		
応答時間	30秒以内		
警報音量	70dB/m以上		
外部出力	有電圧出力：即時		
有電圧出力	トラブル時	DC 0V	
	監視時	DC 6V (5V以上 6V以下)	
	警報時	DC12V (11V以上15V以下)	
通電表示	赤色ランプ点灯		
電 源	AC100V±10%、50/60Hz 共用		
消費電力	約1.2W (監視時・警報時)		
使用温度	-10～+40℃ (結露しないこと)		
初期鳴動防止	約40秒 (赤色ランプ点滅)		
簡易点検機能	<p>※初期鳴動防止時間後約3分間のみの機能です。</p> <p>(1) ガスを10秒間検知 (ガスを検知するとLEDが点滅を開始します。)</p> <p>(2) 警報動作 ブザー：5秒間鳴動、LED点滅と警報出力：1分間継続</p> <p>(3) 自動復帰 ((2)の動作後) 監視状態に自動復帰</p>		
電源コード	KTS-P110	:	約2.5m (予備コンセントプラグ付き)
	KTS-P110(S)	:	約35cm
寸法・質量	120(H)×70(W)×40(D)mm (突起物を除く)、約260g		
取付方法	<p>取付金具による壁掛け式</p> <p>取付姿勢：縦、横どちらでも可</p> <p>※ スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14 (別売) が必要</p>		
付 属 品	取扱説明書・保証書	1部	
	点検ガス	1個	鳴ったらシール 1枚
	防滴シール	1枚	
オプション品	取付金具	1個	
	コード振れ止め	3個	木ネジ (長) 3本
	木ネジ (短)	2本	

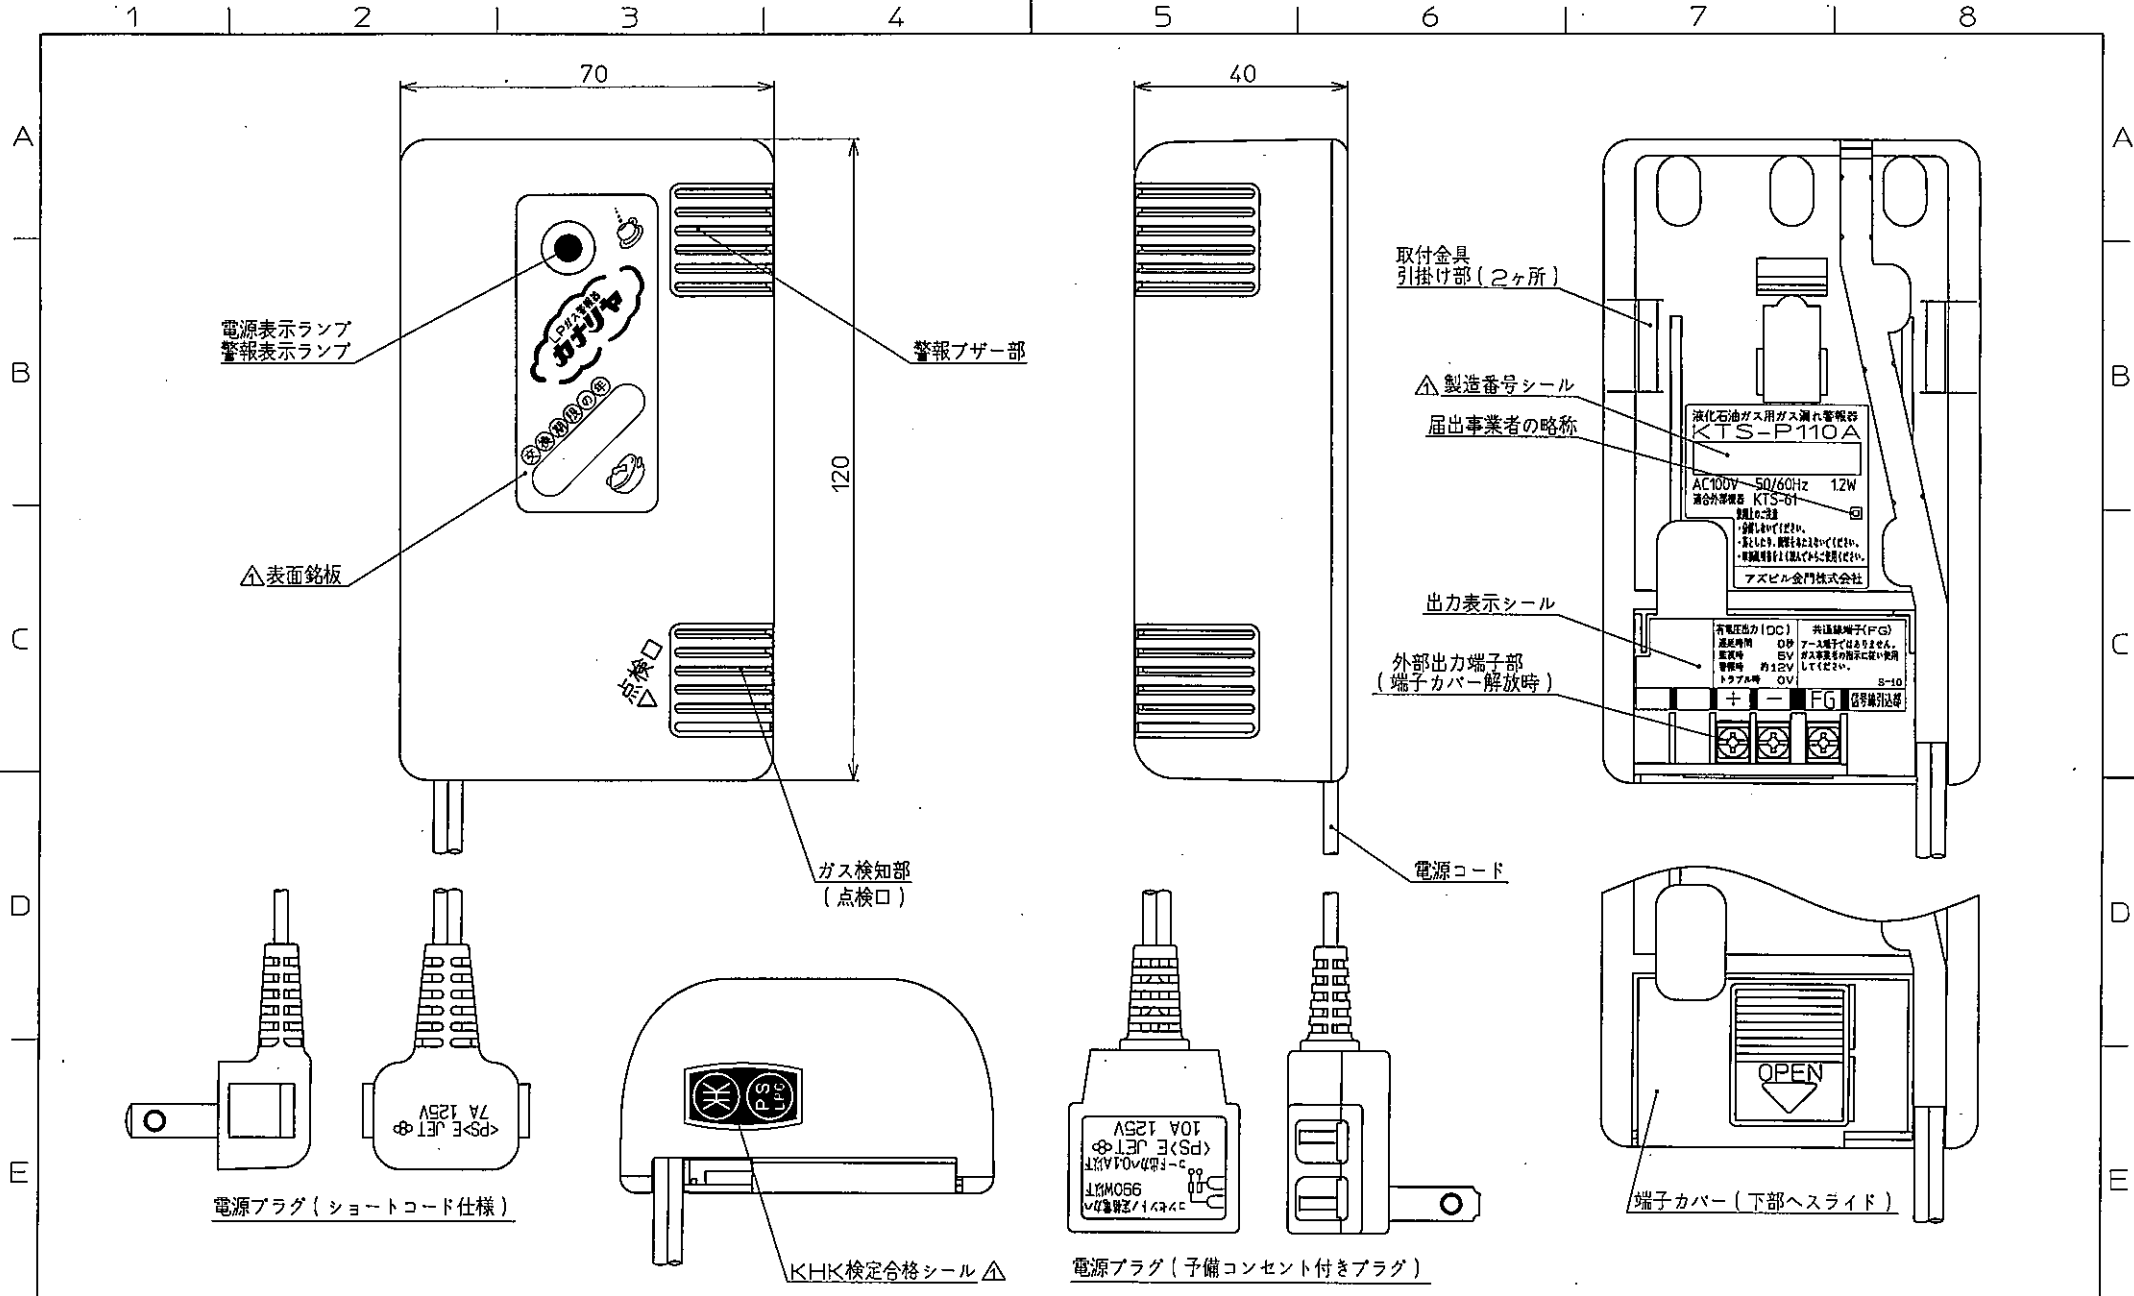

KTS-P110A :コード長 約2.5m(予備コンセント付きプラグ)  
 KTS-P110A(S) :コード長 約35cm(ショートコード仕様)

△					材質		備考	代表型式:KTS-P110
△	1	12.4.1	図様変更		投影法		名称	外観寸法図
△	3	12.2.7	社名変更・合格シール追加・記載変更			尺度	図番	G-KTSP110A-A000A
記号箇所	承認	検図	取付	製	2011.05.30	アズビル金門株式会社	図番	