


L P ガス用警報器仕様書

品 名	外部出力付き L P ガス警報器	
代表型式	K T S - P 1 1 0 、 K T S - P 1 1 0 (S)	
詳細型式	K T S - P 1 1 0 B 、 K T S - P 1 1 0 B (S)	
検知対象	L P ガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)	
警報濃度	爆発下限界濃度 (L E L) の 1/100 以上 1/4 以下	
検知方式	接触燃焼式	
警報方式	即時警報型自動復帰式	
表示ランプ	赤色ランプ：即時点滅	
警報音	電子ブザー断続鳴動：即時	
応答時間	30秒以内	
警報音量	70 d B / m 以上	
外部出力	① 有電圧出力：即時 ② フォトカプラ・オーブンコレクタ (P C) 出力：遅延時間約 50 秒	
有電圧出力	監視時 DC 6 V 警報時 DC 12 V 電源断時 DC 0 V	
通電表示	赤色ランプ点灯	
電源	AC 100 V ± 10 %, 50/60 Hz 共用	
消費電力	約 1.2 W (監視時・警報時)	
使用温度	-10 ~ +40 °C (結露しないこと)	
初期鳴動防止	約 40 秒 (赤色ランプ点滅)	
簡易点検機能	※初期鳴動防止時間後約 3 分間のみの機能です。 (1) ガスを 10 秒間検知 (ガスを検知すると L E D が点滅を開始します。) (2) 警報動作 ブザー：5 秒間鳴動、L E D 点滅と警報出力：1 分間継続 (3) 自動復帰 ((2)の動作後) 監視状態に自動復帰	
電源コード	K T S - P 1 1 0 : 約 2.5 m (予備コンセント付きプラグ) K T S - P 1 1 0 (S) : 約 35 cm	
寸法・質量	120 (H) × 70 (W) × 40 (D) mm (突起物を除く), 約 260 g	
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢：縦、横どちらでも可 ※ スイッチボックスに取り付ける場合、K T K - 14 (別売) が必要	
付属品	取扱説明書・保証書 1 部 点検ガス 1 個 防滴シール 1 枚	
オプション品	取付金具 1 個 コード振れ止め 3 個 木ネジ (短) 2 本	
	鳴ったらシール 1 枚 木ネジ (長) 3 本 コンセントカバー 1 個	

190920

1 2 3 4 5 6 7 8

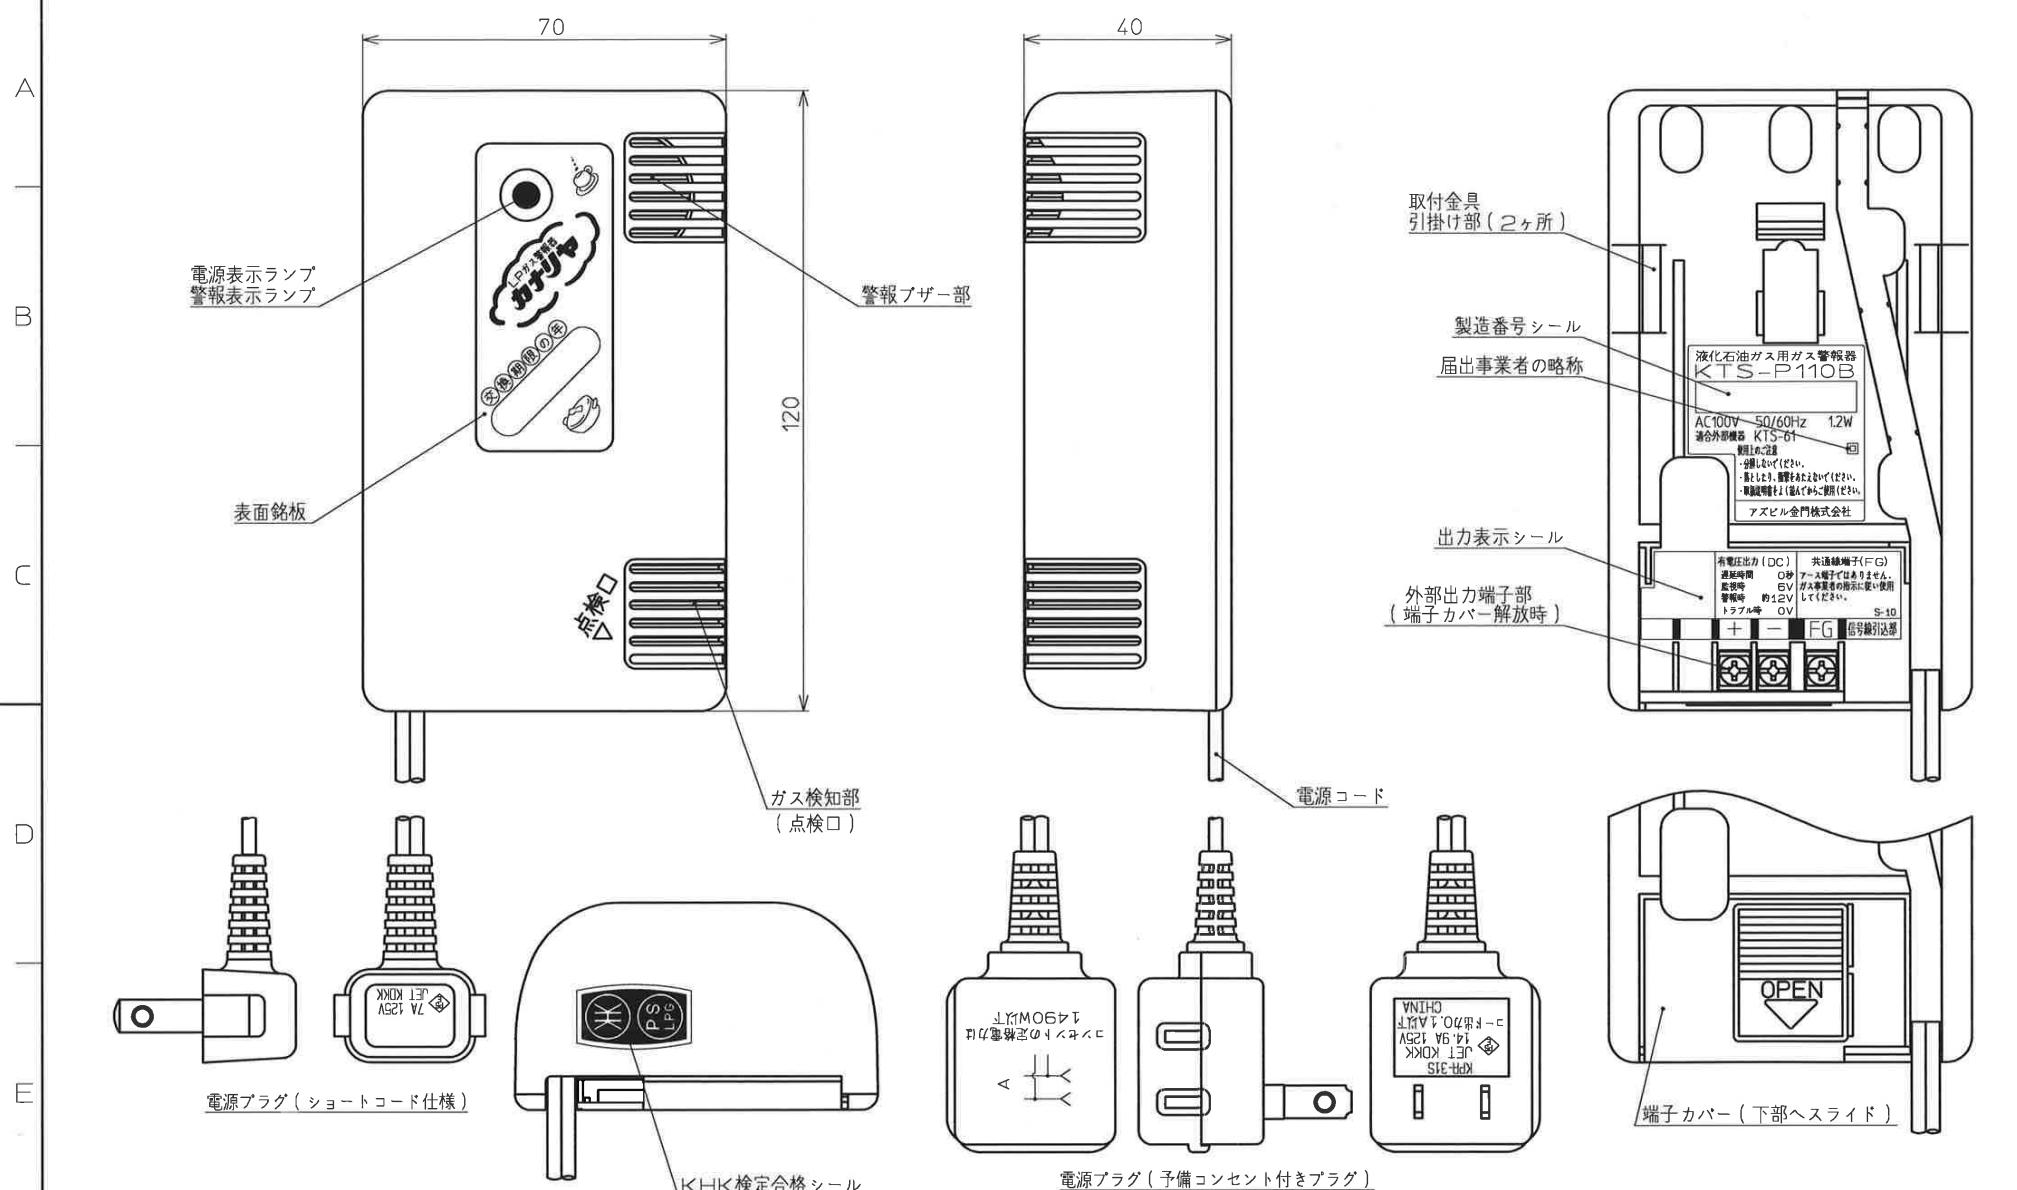

KTS-P110B : コード長 約2.5m (予備コンセント付きプラグ)
KTS-P110B (S) : コード長 約35cm (ショートコード仕様)

△	△	△	材質	備考		
記号	箇所	年月日	変更記事	投影法	尺度	名稱
承認	増田 検図 深海 製図 小松	2019.2.1	アズピル金門株式会社	図番	1:1	外観寸法図
						G-KTSP110B-A000A

1 2 3 4 5 6 7 8