


L P ガス用警報器 仕様書

品名	外部出力付きLPガス警報器		
代表型式	KTS-P140、KTS-P140(S)		
詳細型式	KTS-P140A、KTS-P140A(S)		
検知対象	LPガス専用 (不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません)		
警報濃度	爆発下限界濃度(LEL)の1/4以下		
検知方式	接触燃焼式		
警報方式	即時警報型自動復帰式		
表示ランプ	赤色ランプ：即時点滅		
警報音	電子ブザー断続鳴動：即時		
応答時間	30秒以内		
警報音量	70dB/m以上		
外部出力	① 有電圧出力：即時 ② フォトカプラ・オープンコレクタ(PC)出力：遅延時間約50秒		
①有電圧出力	トラブル時	DC 0V	
	監視時	DC 6V (5V以上 6V以下)	
	警報時	DC 1.2V (1.1V以上 1.5V以下)	
②PC出力	監視時	OFF	
メーター接続用	警報時	ON	
	マイコンメータアンサ受信回路付き		
通電表示	赤色ランプ点灯		
電源	AC100V±10%、50/60Hz 共用		
消費電力	約1.3W (監視時・警報時)		
使用温度	-10~+40℃ (結露しないこと)		
初期鳴動防止	約40秒 (赤色ランプ点滅)		
簡易点検機能	※初期鳴動防止時間後約3分間のみの機能です。 (1) ガスを10秒間検知 (ガスを検知するとLEDが点滅を開始します。) (2) 警報動作 ブザー：5秒間鳴動、LED点滅と警報出力：1分間継続 (3) 自動復帰 ((2)の動作後) 監視状態に自動復帰		
電源コード	KTS-P140	： 約2.5m (予備コンセントプラグ付き)	
	KTS-P140(S)	： 約35cm	
寸法・質量	120(H)×70(W)×40(D)mm (突起物を除く)、約260g		
取付方法	取付金具による壁掛け式 取付姿勢：縦、横どちらでも可 ※ スイッチボックスに取り付ける場合、KTK-14 (別売) が必要		
付属品	取扱説明書・保証書	1部	
	点検ガス	1個	鳴ったらシール 1枚
	防滴シール	1枚	共通線用短絡板 1個
オプション品	取付金具	1個	
	コード振れ止め	3個	木ネジ (長) 3本
	木ネジ (短)	2本	

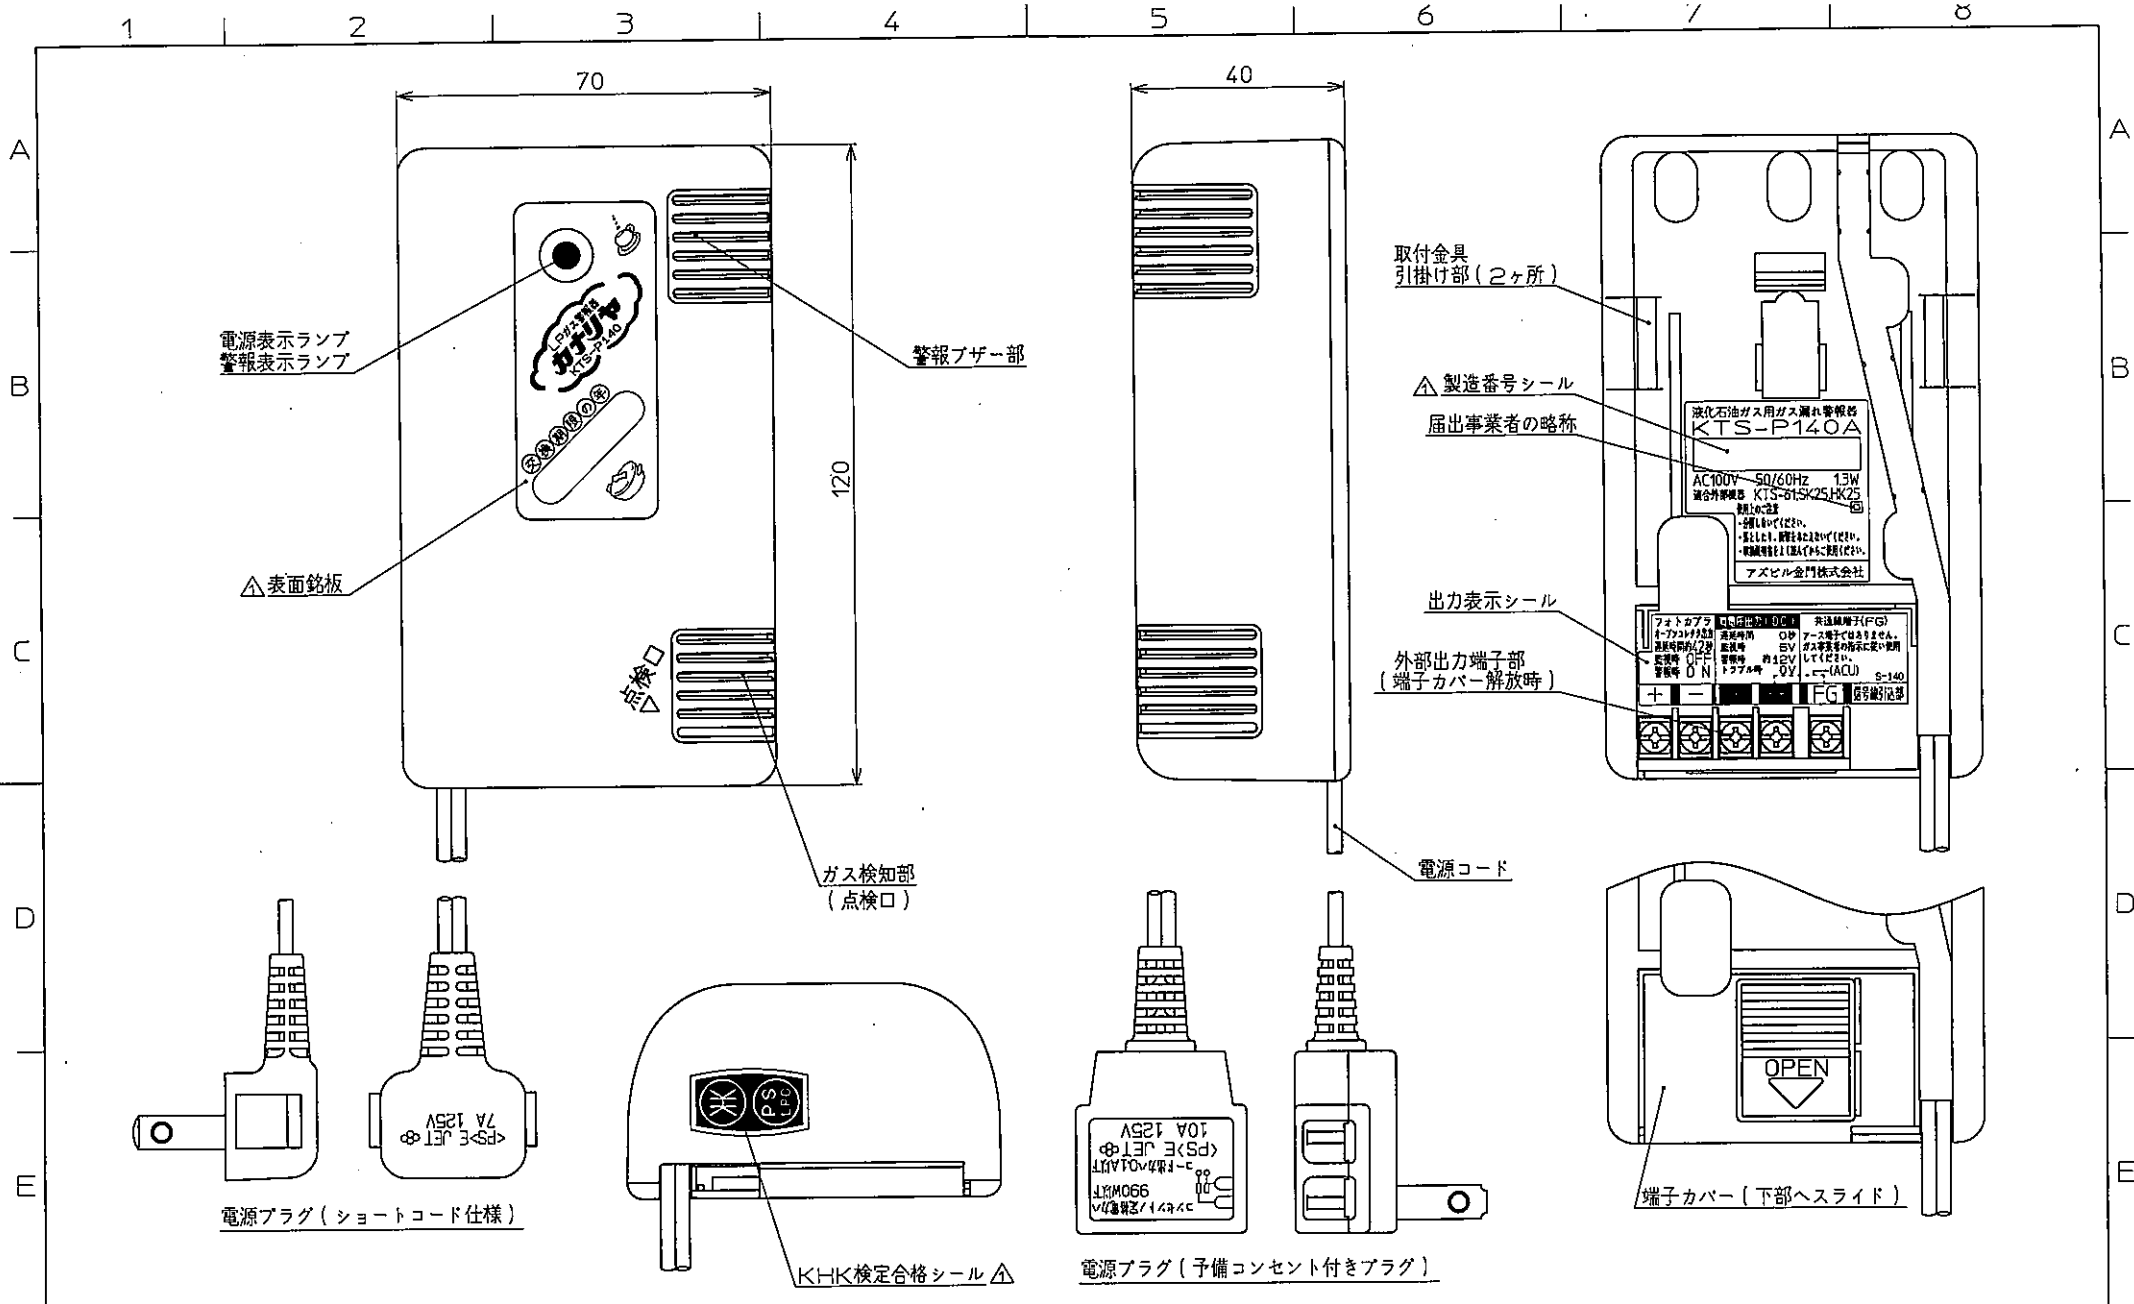

KTS-P140A :コード長 約2.5m(予備コンセント付きプラグ)
 KTS-P140A(S) :コード長 約35cm(ショートコード仕様)

△					材質		備考	代表型式: KTS-P140
△	1	12.4.1		図枠変更	投影法	尺度	名称	外観寸法図
△	3	12.2.7	社名変更・仕様変更・図面変更	変更記事				
承認	検査	製造	製造	小松	2011.05.30	アズビル金門株式会社	図番	G-KTSP140A-A000A